

Przełącznik bistabilny

PBI-4, PBI-8, PBI-12B, PBI-12C, PBI-12D



Zastosowanie

Przełącznik posiadający dwa stany stabilne. Posiada dwie cewki sterujące pozwalające na ustawienie przełącznika w odpowiedni stan W (wyłączony) lub Z (załączony). Bieżący stan przełącznika jest wskazywany w okienku inspekcyjnym. Podanie napięcia na obie cewki nie zmienia stanu przełącznika. Obecność napięcia na cewkach sygnalizowana jest żółtą diodą LED.


Dane techniczne PBI

Typ przełącznika	PBI-4, PBI-8, PBI-12
Materiał zestyków	AgSnO ₂
Napięcie znamionowe zestyków	250V AC/DC
Prąd znamionowy (ciągły)	5A
Rekomendowane zabezpieczenie	2A; topikowy gL/gG lub wyłącznik z charakt. B
Zdolność załączania	10A; 200ms (powtarzalny) 2 000W (L/R=40ms)
Prąd wyłączalny (220VDC; L/R=40ms)	0,2A
(220VDC; L/R=10ms)	0,3A
(220VDC; L/R=0ms)	0,3A
(230VAC; cosφ=1)	5A
Trwałość elektryczna (220V DC)	> 5 000 (0,2A L/R=40ms)
Maksymalne przeciążenie	100A; 25ms 30A; 200ms (sporadycznie)
Trwałość mechaniczna	≥ 1 mln
Częstość łączeń: z obciążeniem bez obciążenia	10/min 180/min
Min. moc łączeniowa	≥ 0,1W
Rezystancja zestyków (dla 1A)	≤ 50mΩ
Czasy działania typowo: (U _n / +23°C) maks.: (0,8 U _n / +55°C) powrotu: odskoków:	30ms 40ms nie dotyczy ≤ 2ms
Wartości znamionowe	napięcie: 300V; kategoria przepięciowa: III; stopień zanieczyszczenia: 2; klasa izolacji: I
Wytrzymałość elektryczna	2kV (50Hz / 1min.), udarowa 4kV (1,2/50μs)
Odstępy izolacyjne	≥ 3mm (powierzchniowy / powierzchniowy pomiędzy niezależnymi obwodami)
Rezystancja izolacji	≥ 100MΩ
Izolacja przerwy styk./oddzielenie	1,5kV niepełne


Napięcie znam. cewki U _n	220V DC – standard	
Napięcie znam. cewki U _n wykonania specjalne	220V DC / 230V AC (50Hz ±10%) – opcja z mostkiem prostowniczym 24V, 48V, 60V, 110V DC; 110V DC / 115V AC	
Zakres pracy	80...110% napięcia znamionowego U _n	
Napięcie zadziałania/powrotu	50...75% U _n (-10...+55°C)/nie dotyczy	
Pobór mocy - zasil. pomocn. - wejście sterujące	PBI-4/PBI-8/PBI-12 - <2,5/5/7W	
Wymiary (wys./szer./gł.)	PBI-4 77 x 55 x 107 mm	PBI-8/PBI-12 77 x 100 x 107 mm
Masa	230g	410/510g
Gniazdo	RELPOL GZ14... (gniazdo do R15-4P)	
Wytrzymałość wtyku	> 200 operacji wtykania/wyciągania	
Klasa palności	UL 94-V0 (niepalna)	
Stopień ochrony	IP40 – przełącznik po wsunięciu do gniazda, elementu wykonawczego RT III (hermetyczny); IP00 lub IP10 od strony zacisków w zależności od zastosowanej ochrony kasyety	
Montaż	Kaseta 19" / 3U typ KP (Energotest) – GZ14P, Płyta montażowa – gniazdo RELPOL GZ14 lub szyna TS35 – gniazdo RELPOL GZ14U	
Przekrój przewodów	2 x 0,75...2,5mm ² / 9mm – długość odizolowania przewodu	
Temp. pracy/magazynowania	-10...+55°C / -25...+70°C	
Ciśnienie atmosferyczne	86...106kPa	
Wysokość n.p.m.	≤ 2000m	
Wilgotność względna	5...95% (bez kondensacji / lodu)	
Promieniowanie słoneczne	pomijalne	
Zanieczyszczenie powietrza	pomijalne (3C1/3S1)	
Wibracje, udary mechaniczne	Klasa 1 wg. EN 60255-21	
Kompatybilność elektromag.	Klasa A wg. EN-60255-26	

Schemat


PBI-4




PBI-8

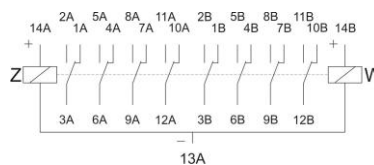


PBI-12B

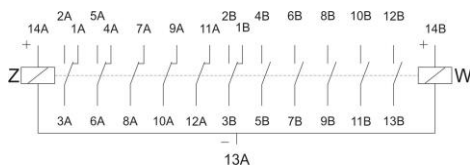

PBI-12C

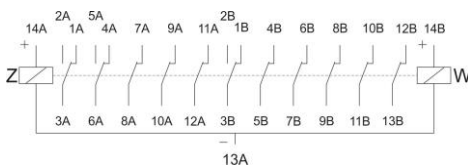

PBI-12D

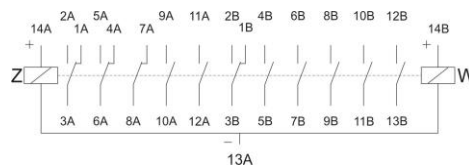

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić dane znamionowe urządzenia oraz uważnie i w całości przeczytać tę instrukcję. Więcej informacji można uzyskać z karty danego produktu, którą można pobrać ze strony internetowej producenta: <http://www.energotest.com.pl/>

Zakłada się, że personel instalujący, uruchamiający i eksploatujący to urządzenie posiada właściwe kwalifikacje i jest świadomy istnienia potencjalnego niebezpieczeństwa związanego z pracą przy urządzeniach elektrycznych. Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa.


Tabliczki znamionowe, informacyjne i naklejki

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek podanych w formie opisów na urządzeniu, tabliczek informacyjnych i naklejek oraz utrzymywać je w stanie zapewniającym dobrą czytelność. Tabliczki i naklejki, które zostały uszkodzone lub stały się nieczytelne, należy wymienić.

Instalacja urządzenia

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności należy sprawdzić i zapewnić ciągłość przewodów ochronnych.

Urządzenie powinno być zainstalowane w miejscu, które zapewni odpowiednie warunki środowiskowe określone w danych technicznych. Należy zapewnić odpowiednie chłodzenie. Urządzenie powinno być właściwie zamocowane zgodnie z rys. 1, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed przypadkowym dostępem osób nieuprawnionych. Przekroje i typy przewodów łączeniowych powinny być zgodne z wytycznymi podanymi w Tabeli 1. Obudowy wykonane są z tworzywa sztucznego i nie wymagają uziemienia ochronnego.

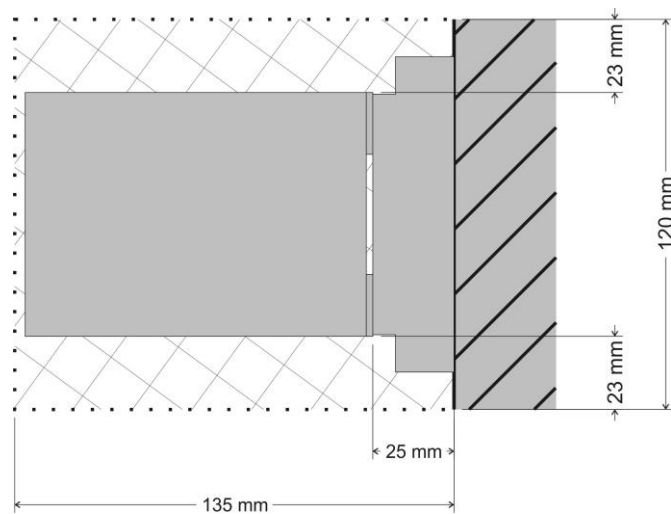

rys. 1. Zalecana przestrzeń dla instalacji urządzenia.

GWARANCJA:

1. Udziela się gwarancji na ww. produkt w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. W okresie gwarancyjnym nabywcy przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy, w przypadku uszkodzeń wynikłych wskutek wad produkcyjnych.
3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia uszkodzenia reklamowanego wyrobu i jego dostarczeniu do siedziby Producenta.
4. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji ulegają unieważnieniu w przypadku uszkodzenia wynikłego z niewłaściwego projektu lub błędnego podłączenia urządzenia, a także w przypadku samowolnego dokonywania napraw lub napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione.

Naklejki na obudowie „FT PASS” (testy funkcjonalne) oraz „2 kV PASS” (testy izolacji) potwierdzają przeprowadzenie badań wyrobu z wynikiem pozytywnym.

	Przekrój przewodu	Zalecane napięcie nominalne
Podłączenia obwodów zewnętrznych	0,75 – 2,5 mm ²	300/500 V

Tabela 1. Przewody zapewniające prawidłowe podłączenie urządzenia.

Zdejmowanie obudowy

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac związanych z koniecznością zdjęcia obudowy, należy bezwzględnie wyciągnąć urządzenie z gniazda. **Napięcia niebezpieczne mogą utrzymywać się na elementach urządzenia przez czas około 1 minuty od momentu jego odłączenia.**

Zastosowane podzespoły są czułe na wyładowania elektrostatyczne, dlatego otwieranie urządzenia bez właściwego wyposażenia antyelektrostatycznego może spowodować jego uszkodzenie. Tylko przeszkolony personel może zdejmować obudowę.

Uruchomienie urządzenia

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić jego tabliczkę znamionową oraz następujące elementy:

- ciągłość obwodów uziemiających,
- bezpieczniki,
- zgodność wartości pomocniczego napięcia zasilającego,
- prawidłowość stosowanych zabezpieczeń obwodów napięciowych (wartości znamionowe wkładek bezpiecznikowych lub prądy znamionowe i charakterystyki wyłączników samoczynnych),
- dopuszczalną obciążalność wyjść przekątnikowych,
- poprawność montażu wszystkich obwodów.

Obsługa

Urządzenie po zainstalowaniu nie wymaga dodatkowej obsługi poza okresowymi sprawdzeniami określonymi przez odpowiednie przepisy. W razie wykrycia usterki należy zwrócić się do producenta. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

Przeróbki i zmiany

Ze względu na bezpieczeństwo, wszelkie przeróbki i zmiany funkcji urządzenia, którego dotyczy niniejsza instrukcja są niedozwolone. Przeróbki urządzenia, na które producent nie udzielił pisemnej zgody, powodują utratę wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności przeciwko firmie SPIE Energotest sp. z o.o.

Zagrożenia niemożliwe do wyeliminowania

Zagrożenia wynikające z wysokiego napięcia roboczego. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym w trakcie eksploatacji, nie należy dotykać zacisków przyłączeniowych.